



样件采购/制作申请单(外部采购)


表单编号	GR-61-00-233(A/1)	
纸张	A4(210×297)	
顺序号	GR-YF-XJS-02-2024017	
项目名称: 气路系统	编制/日期	姚明阳 2024.3.29
项目编码: ZY2303	审核/日期	张永辉 2024.3.29
需求场地: 气控产品开发部	批准/日期	张永辉 (代)

用途: 用于轻卡减震气路验证和膜片 VDC 阀验证。

序号	零件号	零件名称	单件定额 (a)	需求订单数 量 (b)	定额数量 (c=a*b)	预计损 耗量 (d)	计划采购量 (e=c+d)	单位	供应商信息
1	LS240302	螺旋气管	1	30	30	0	30	个	郎驰气管 李永辉 13651371730
2	LS240303	VDC 阀体- 底沟槽加工	1	30	30	0	30	个	

~~VDC 阀体分两孔通气和四孔通气两种, 注意区分开包装。~~

需求到货时间: 2024.04.10 前

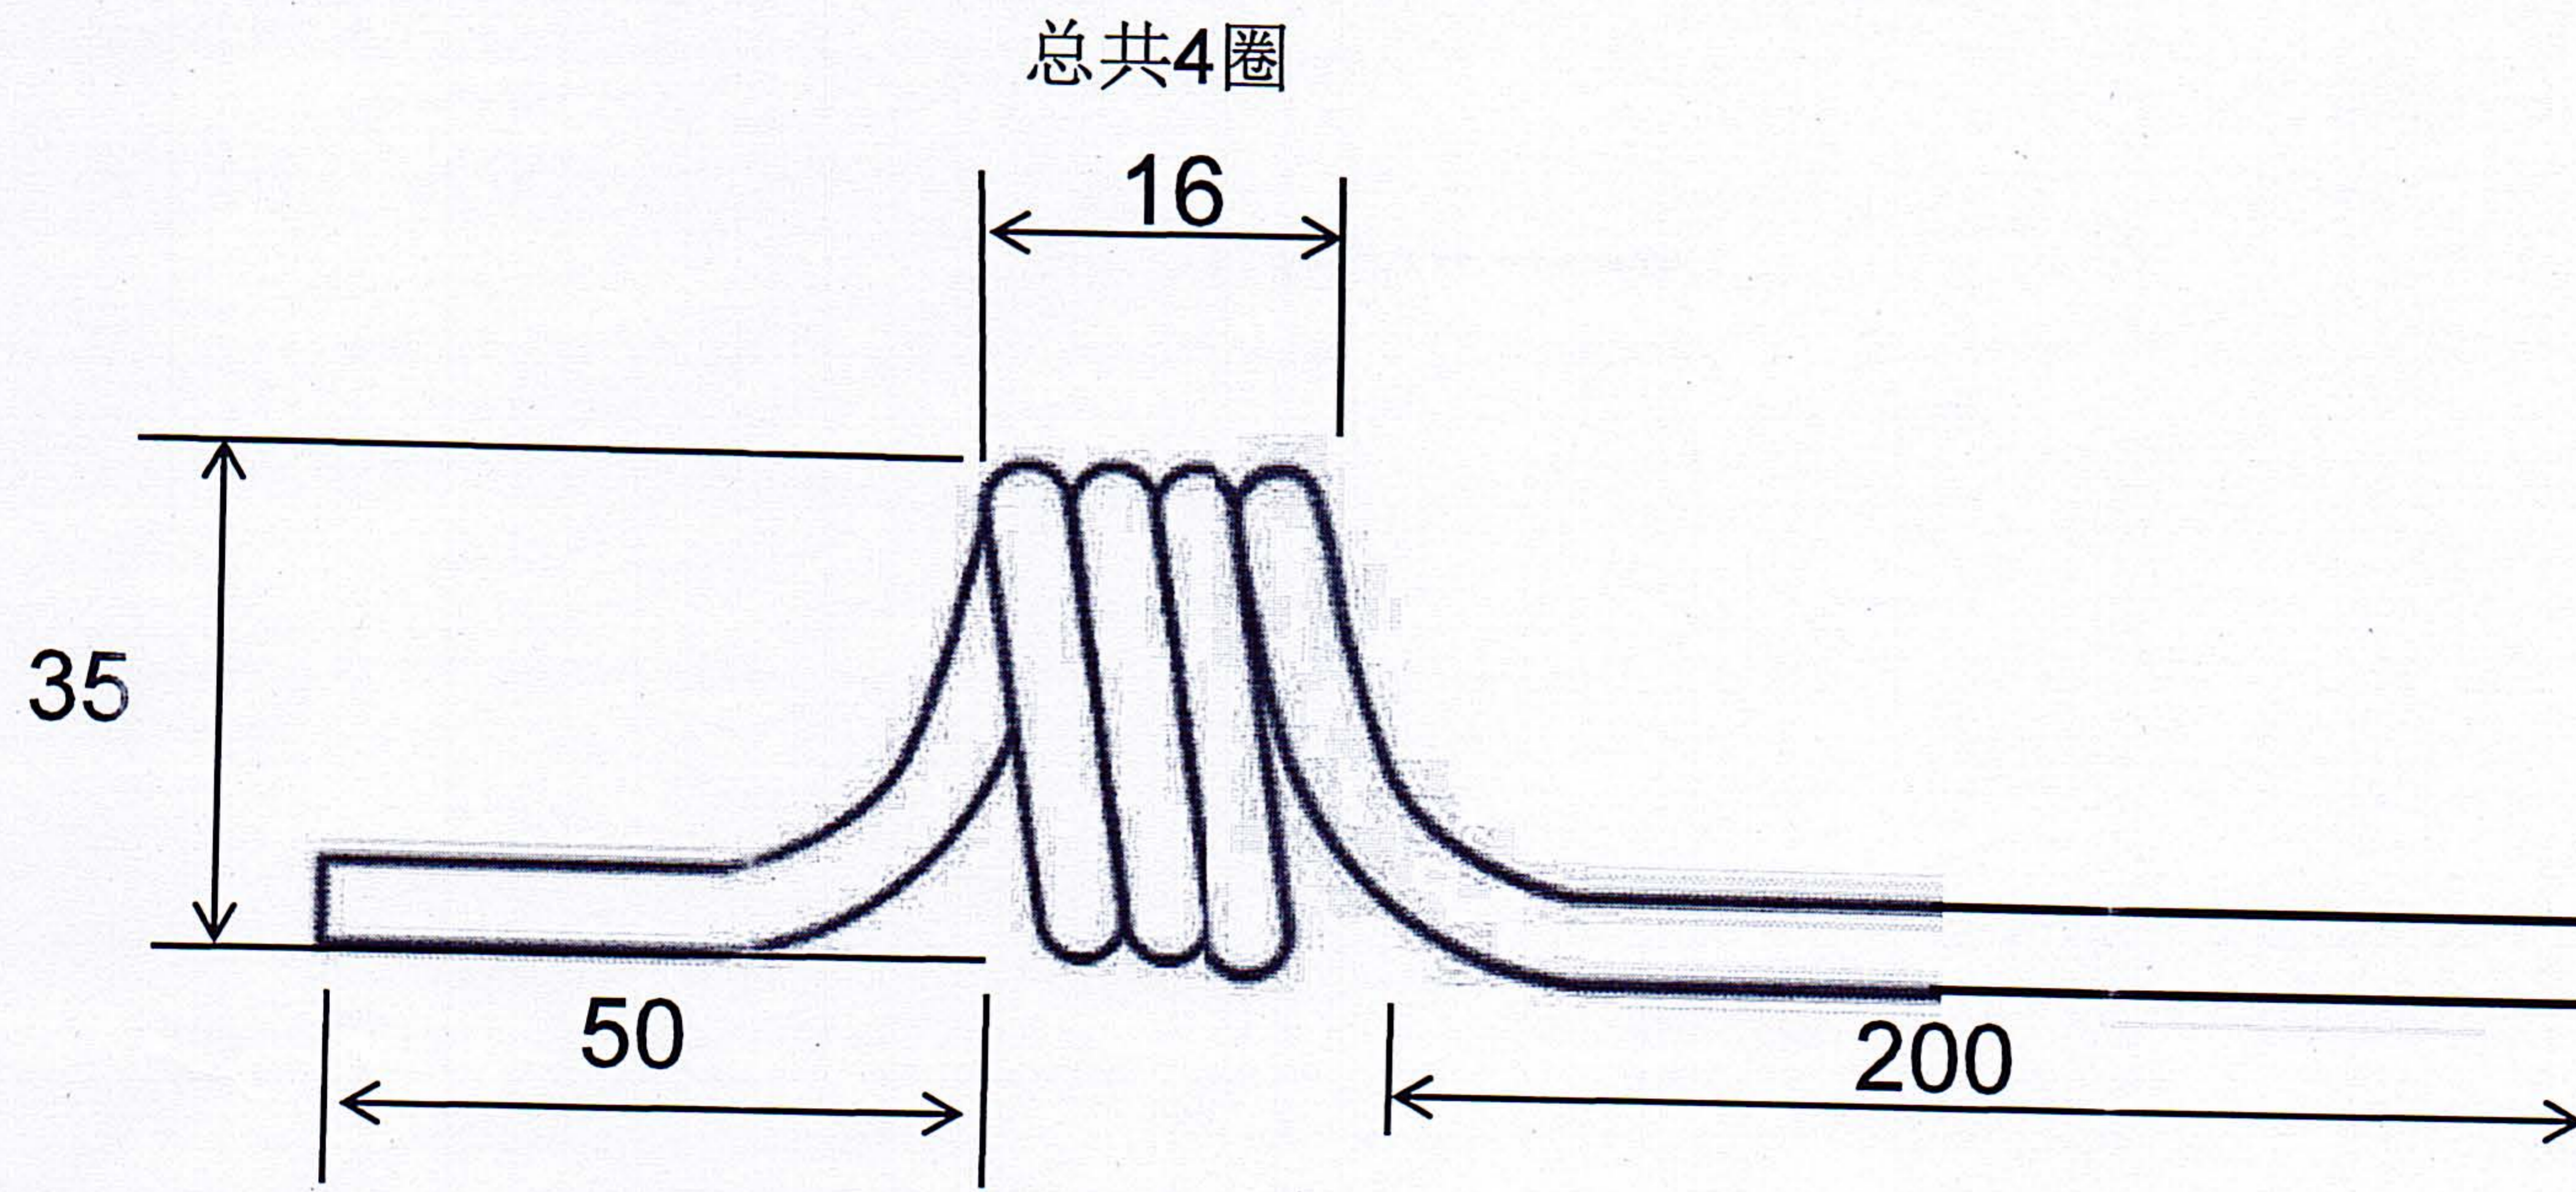

### 技术要求

1. 气管规格: 4\*2.5 (外径\*内径)
2. 气管材质: PA11 (软尼龙)
3. 使用介质: 压缩空气
4. 使用温度:  $-40^{\circ}\text{C} \sim 90^{\circ}\text{C}$
5. 耐压性 (爆破压力): 常温  $> 3.0\text{MPa}$ , 高温  $90^{\circ}\text{C}$  下  $> 1.8\text{MPa}$
6. 气管拉断力:  $> 300\text{N}$
7. 气管极限伸长率:  $> 200\%$

LS240302 螺旋气管

